

V1.2

--

--

--

KE-GT(50-60)KTL4








1

1.1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1.2

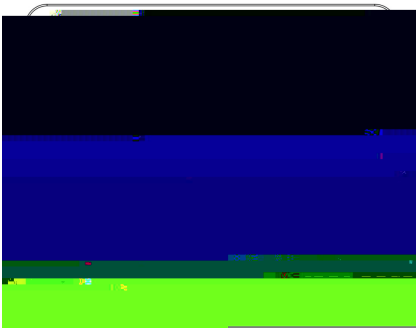

1.3



1.4



2

2.1







2.2

☞

☞

☞

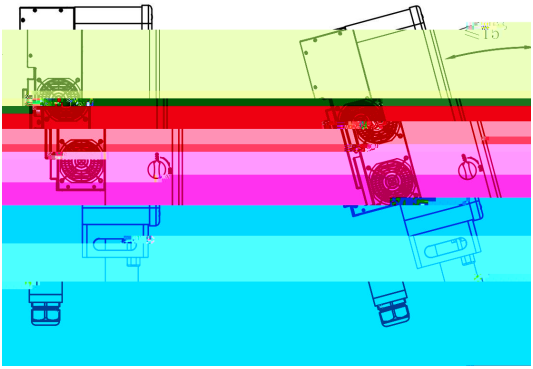

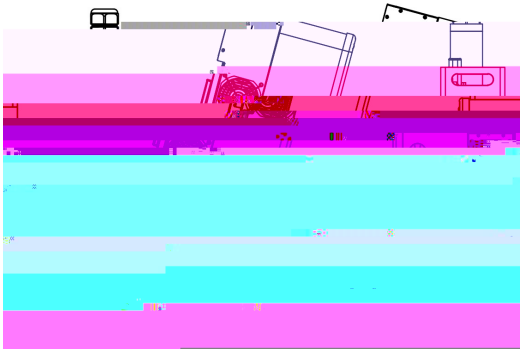

☞

☞


☞

☞

☞

☞

2.4

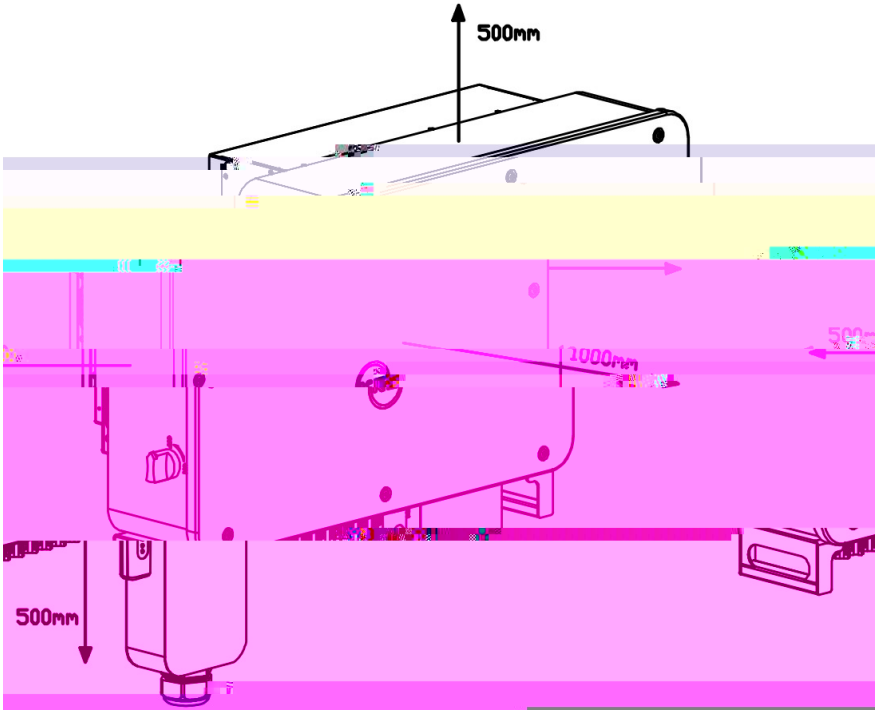



☞


☞


☞


2.5

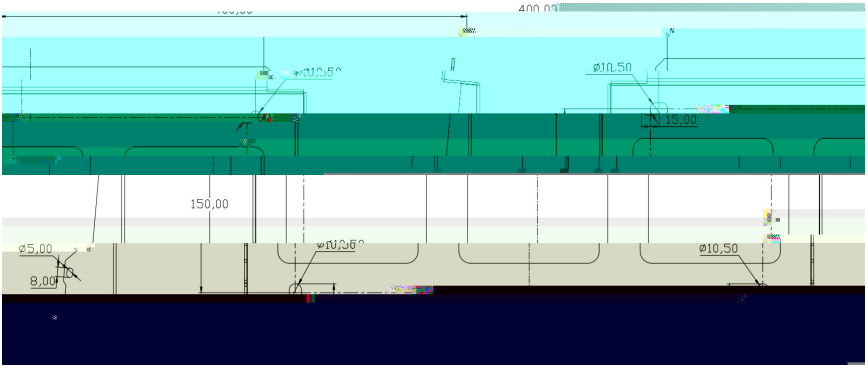


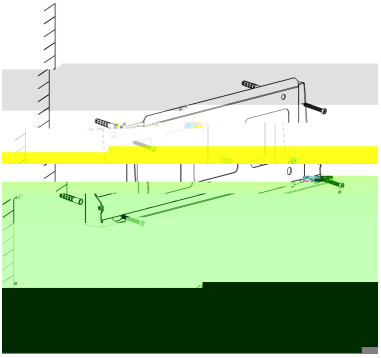


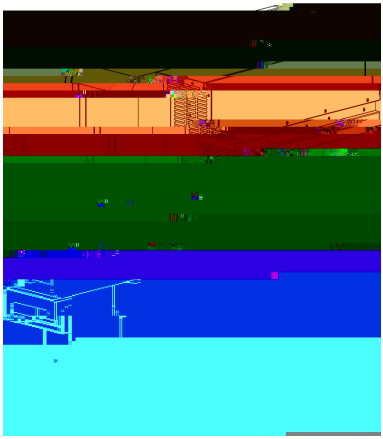


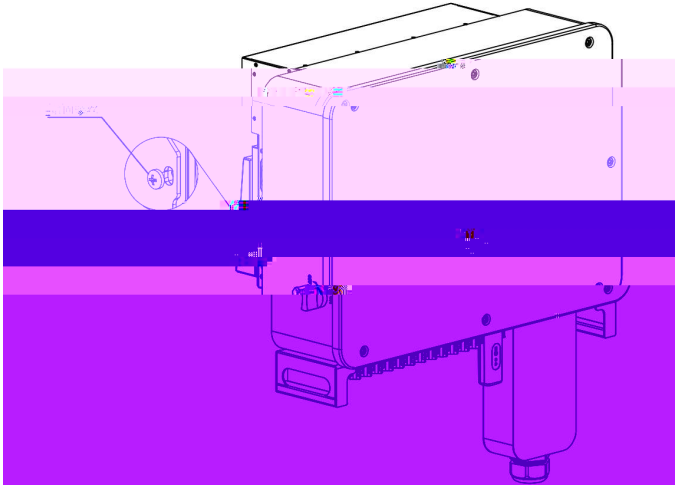

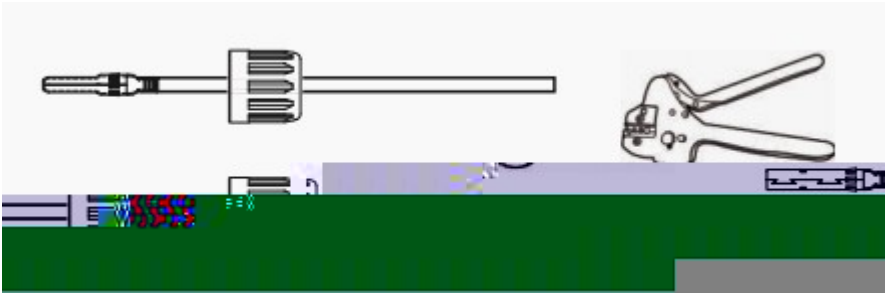


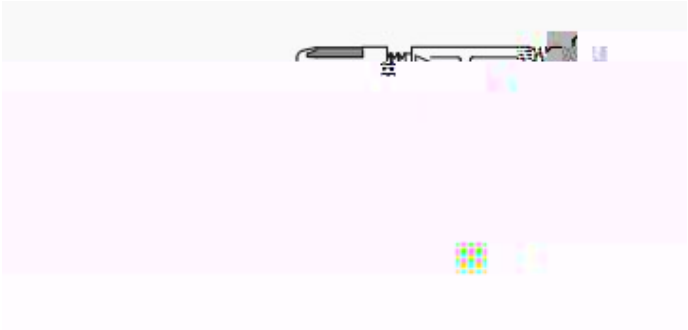


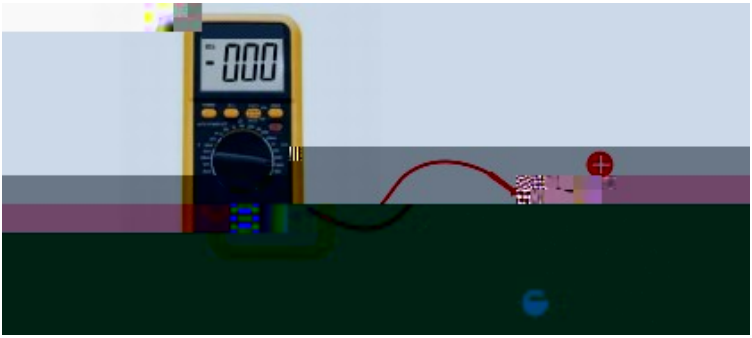
000

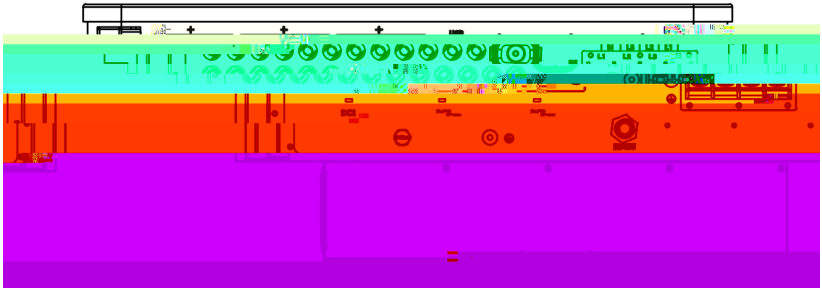

3.3

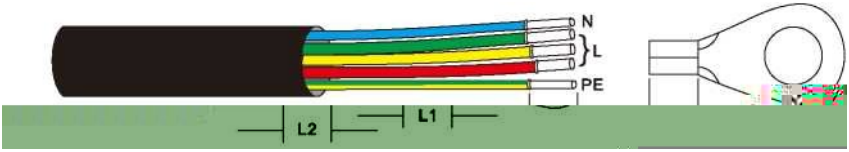

N
L
PE
L2
L1



3.5


重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线零电位连接。

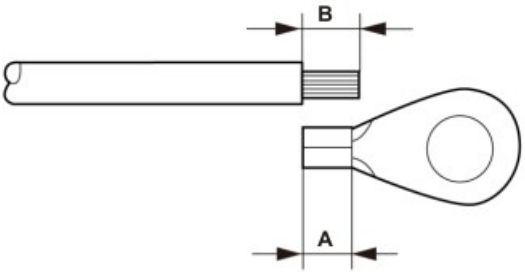


（OT线缆端子压接区域）长2mm~3mm。

重要:

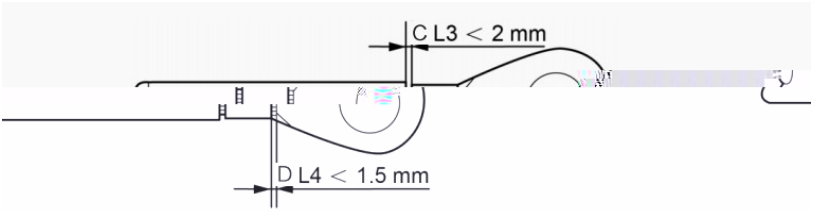

重要:
将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

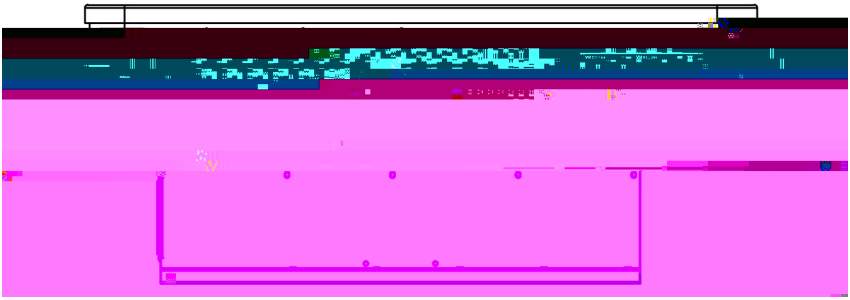

重要:



4

4.1


5

5.1




注册
您好，
欢迎登陆光伏云管家
手机号/用户名
密码
忘记密码？


09:11
注册
请输入手机号
获得验证码
输入验证码
请输入6~12位密码
再次输入密码
注册

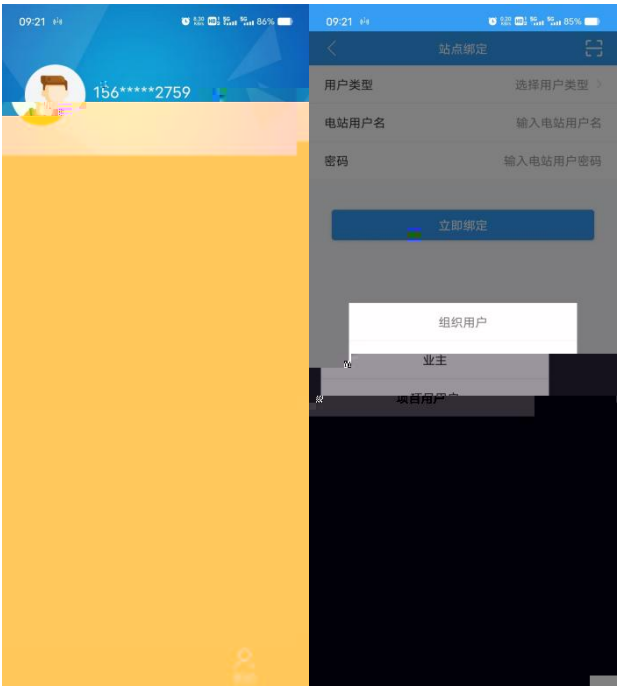
09:21
86%
156*****2759
09:21
85%
站点绑定
用户类型
选择用户类型
电站用户名
输入电站用户名
密码
输入电站用户密码
立即绑定
组织用户
业主

5.2


智慧光伏监控运维系统
智慧光伏监控运维系统


智慧光伏监控运维系统

7

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞