

V1.2

--

--

--

KE-GT(30-40)KTL4







1 6

2 .....10 .


1

1.1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-


1.2

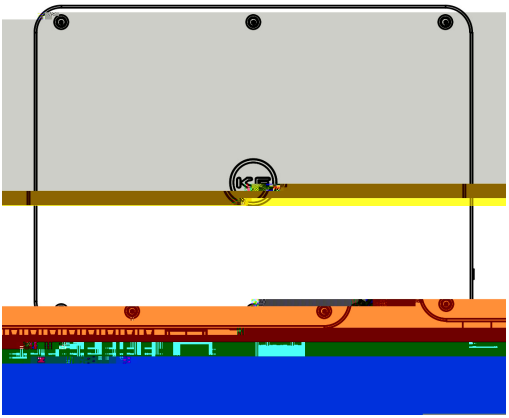

1.3



1.4

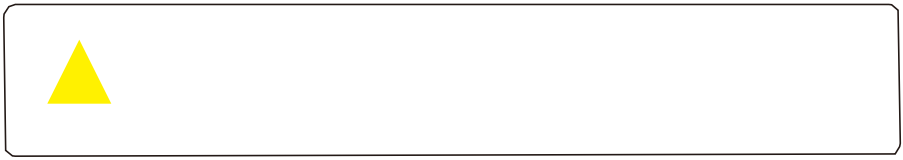



☞

☞

2.3

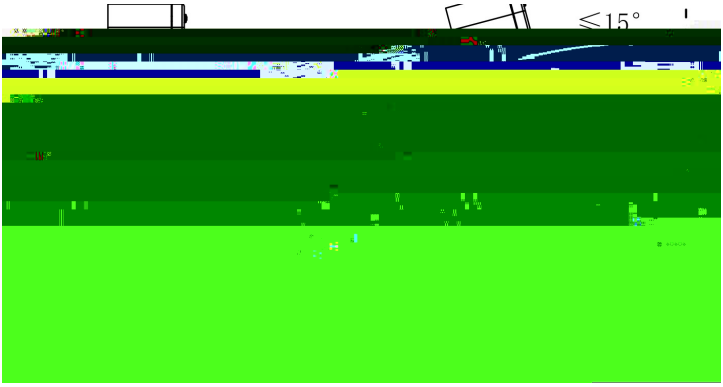



≤15°

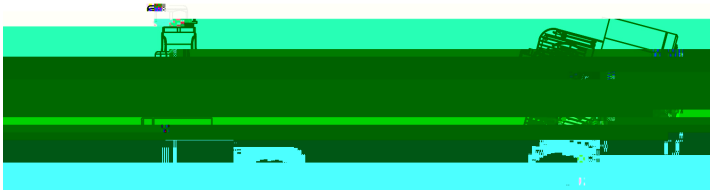

☞

2.4

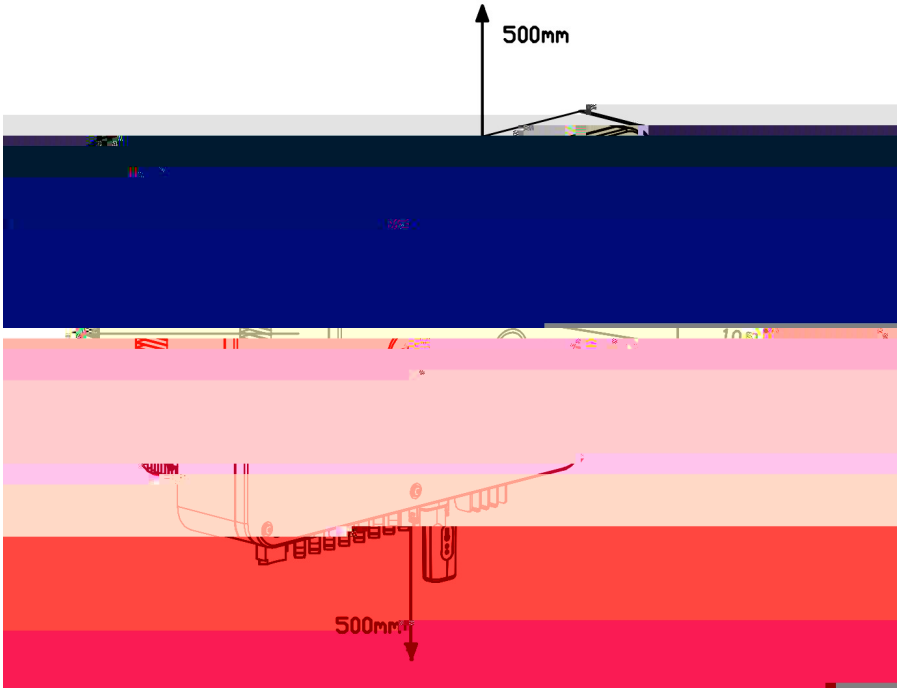



☞

☞

☞


2.5

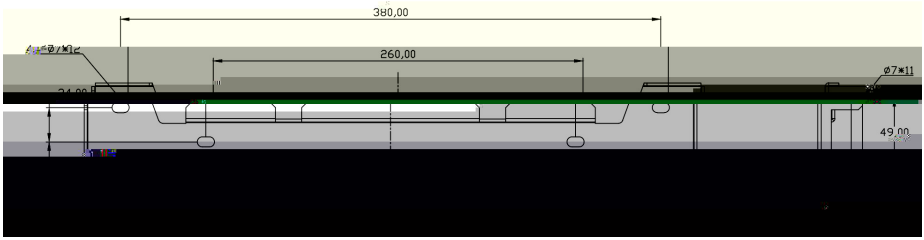


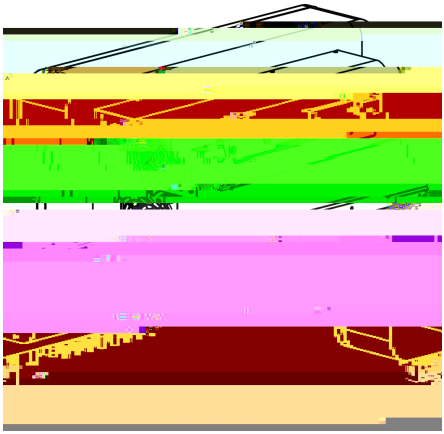


紧固螺丝



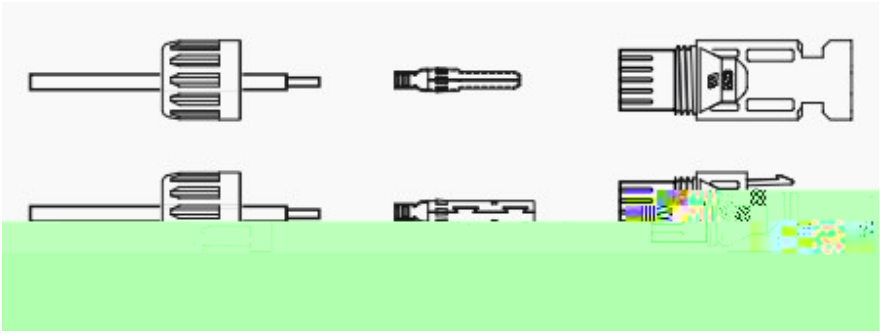


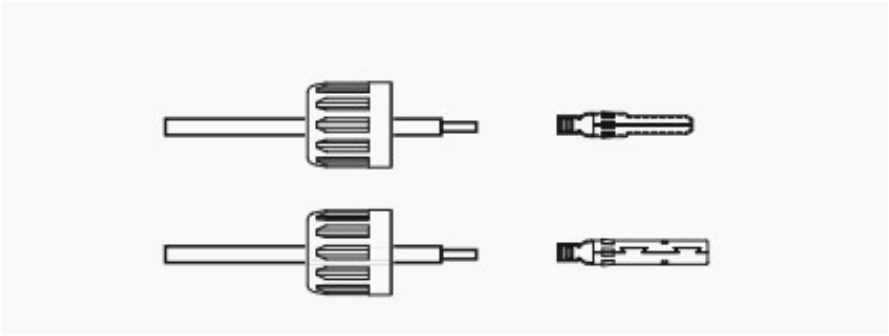



3.3



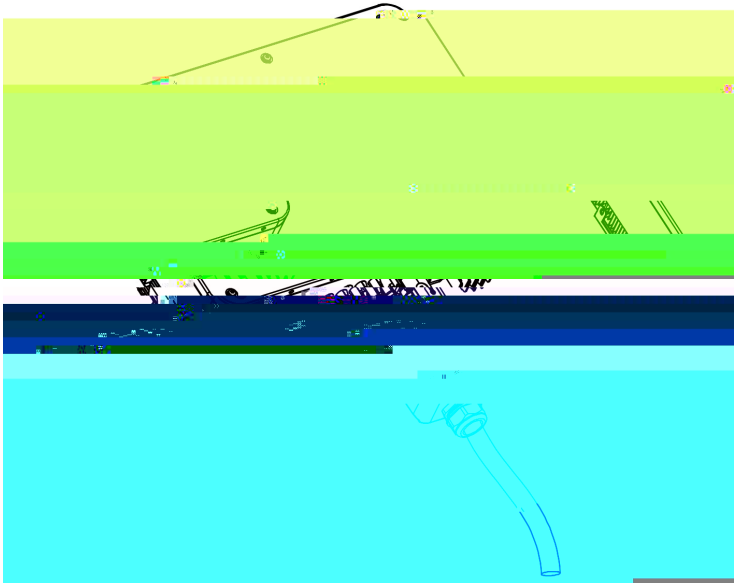


3.4 RS485



3.5

重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线零电位连接。

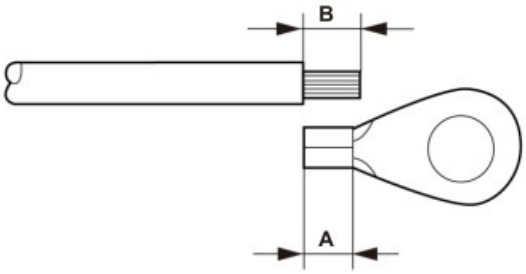


重要:


A（OT线缆端子压接区域）长2mm~3mm。

重要:

B（电缆剥离长度）比

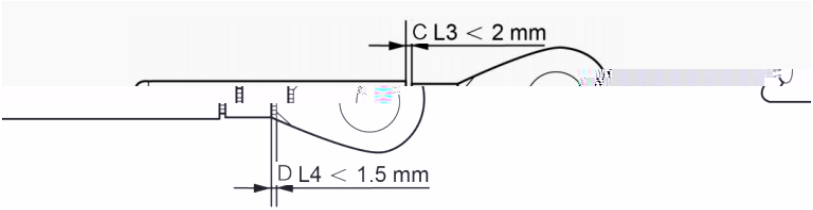


重要:
将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

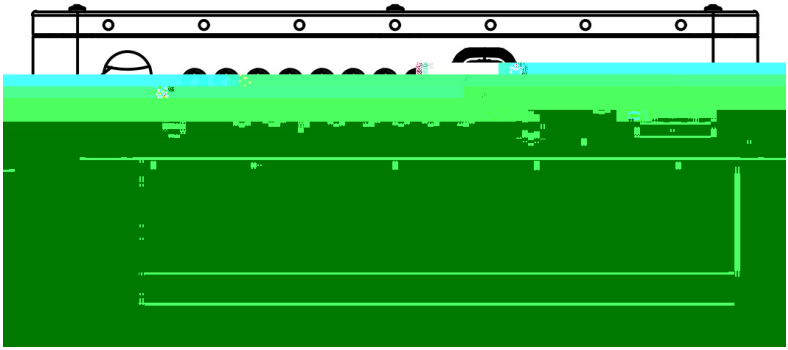

重要:

5

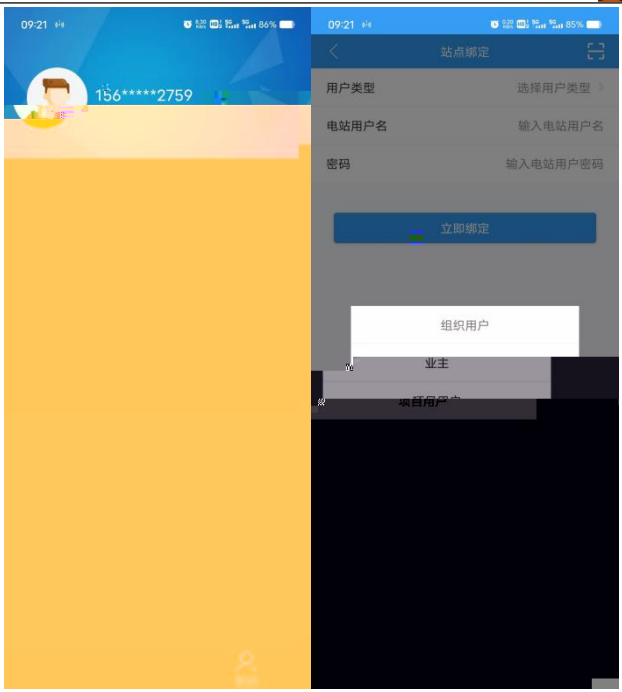
09:21
86%
156*****2759
09:21
85%
站点绑定
用户类型
选择用户类型
电站用户名
输入电站用户名
密码
输入电站用户密码
立即绑定
组织用户
业主

5.2

6

